

Building & Utilities maintenance at SOLEIL

- The group “Bât Infra “ guarantees the supply of the utilities in the SYNCHROTRON:
 - Electricity: normal, UPS, emergency generator
 - Compressed air: 8 bar
 - Cooling Fluid:
 - Deionized water 8°C +/-0,5
 - Deionized water 17°C +/-0,5
 - Demineralized water 21°C +/-0,1
 - Demineralized water 30°C +/-0,2
 - Computer-Integrated Manufacturing System (Honeywell)
 - Implementation of a maintenance planned by means of the “GMAO MAINTIMEDIA “ (Tribofilm)


- **Purpose :**
 - Constitution of maintenance process sheet to obtain works order
- We must know :
 - Description of the maintenance tasks.
 - Frequency of the maintenance tasks. Knowledge, making, regulations, laws
 - or
 - Regulatory control. Electricity, Pressure equipment, lifting ...
 - Frequency of regulatory controls. Biannual, annual ...
 - and
 - Description of the existing equipment.
 - The CMMS codification will take into account the existing codification of the centralized technical management system

<<< Retour

ARCHITECTURE-RESEAU




Honeywell

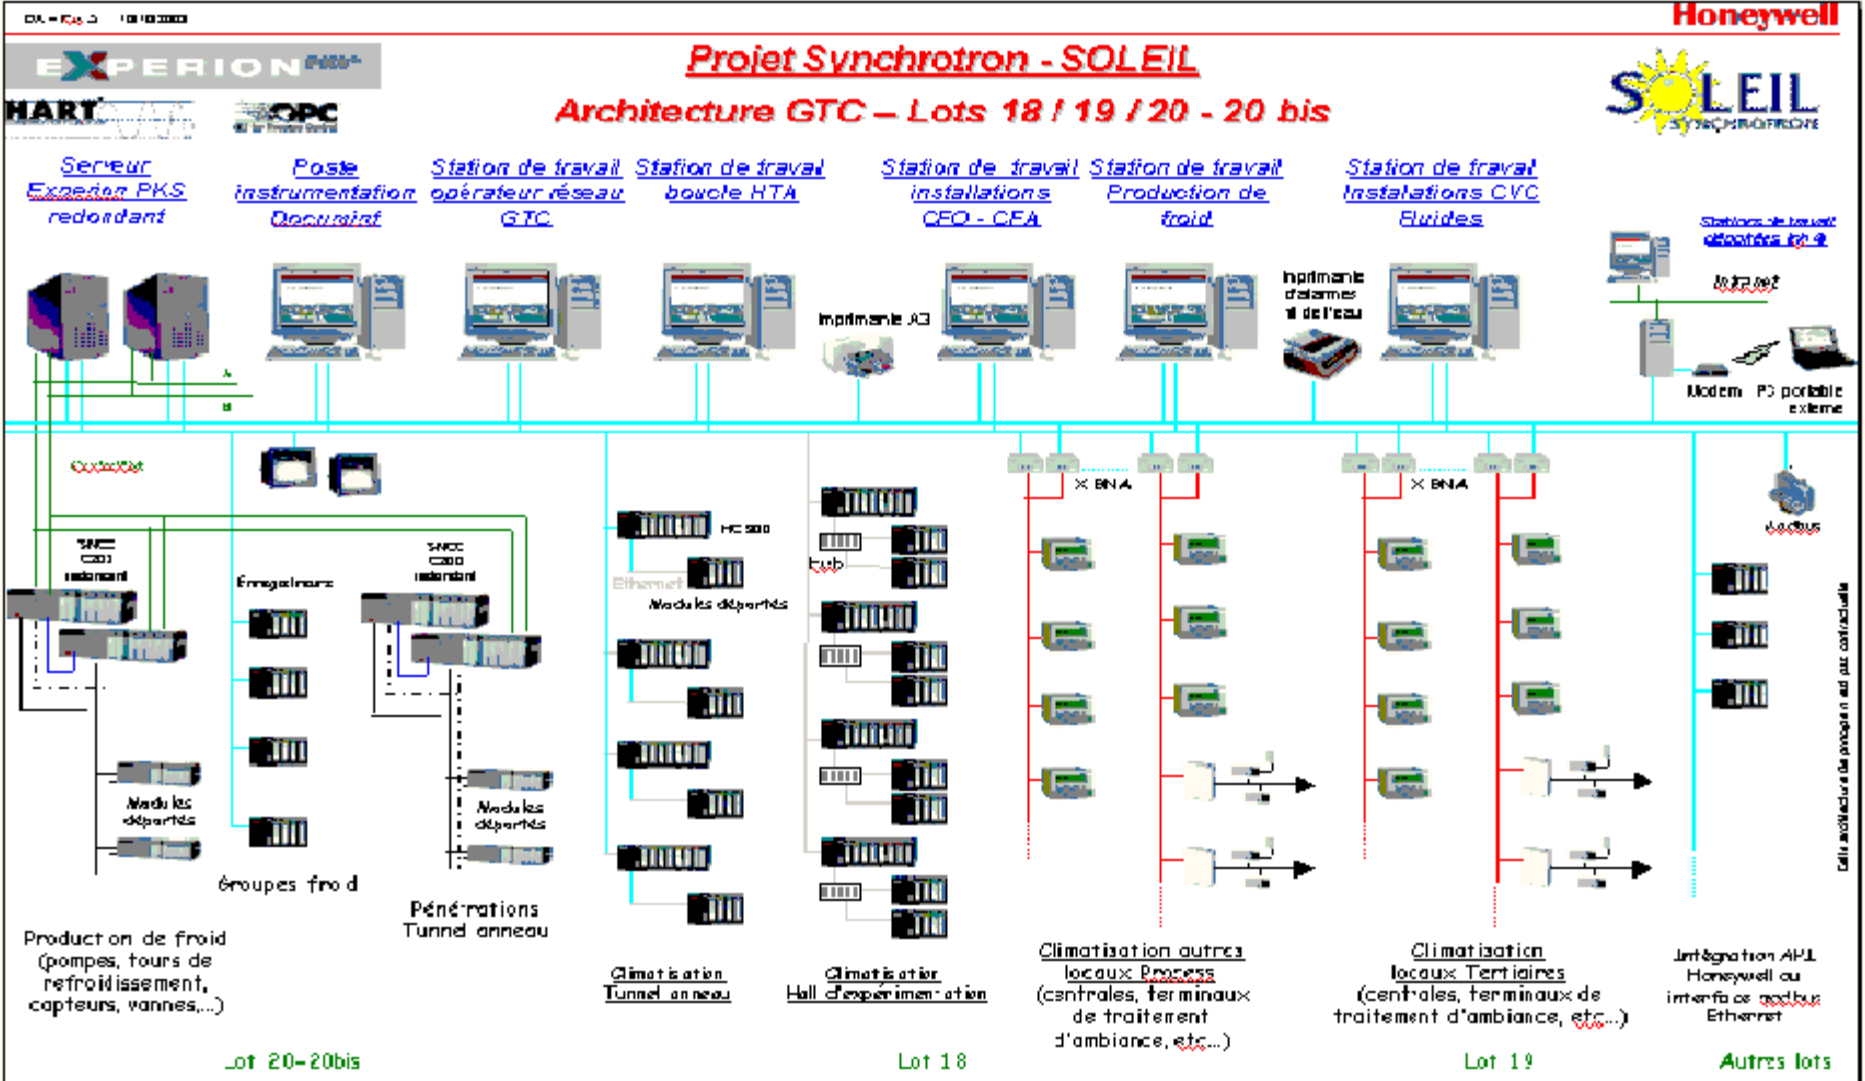


CODIFICATION



- The electric installations: an existing codification T3-HA001EDF; T3-HQ001HT2.

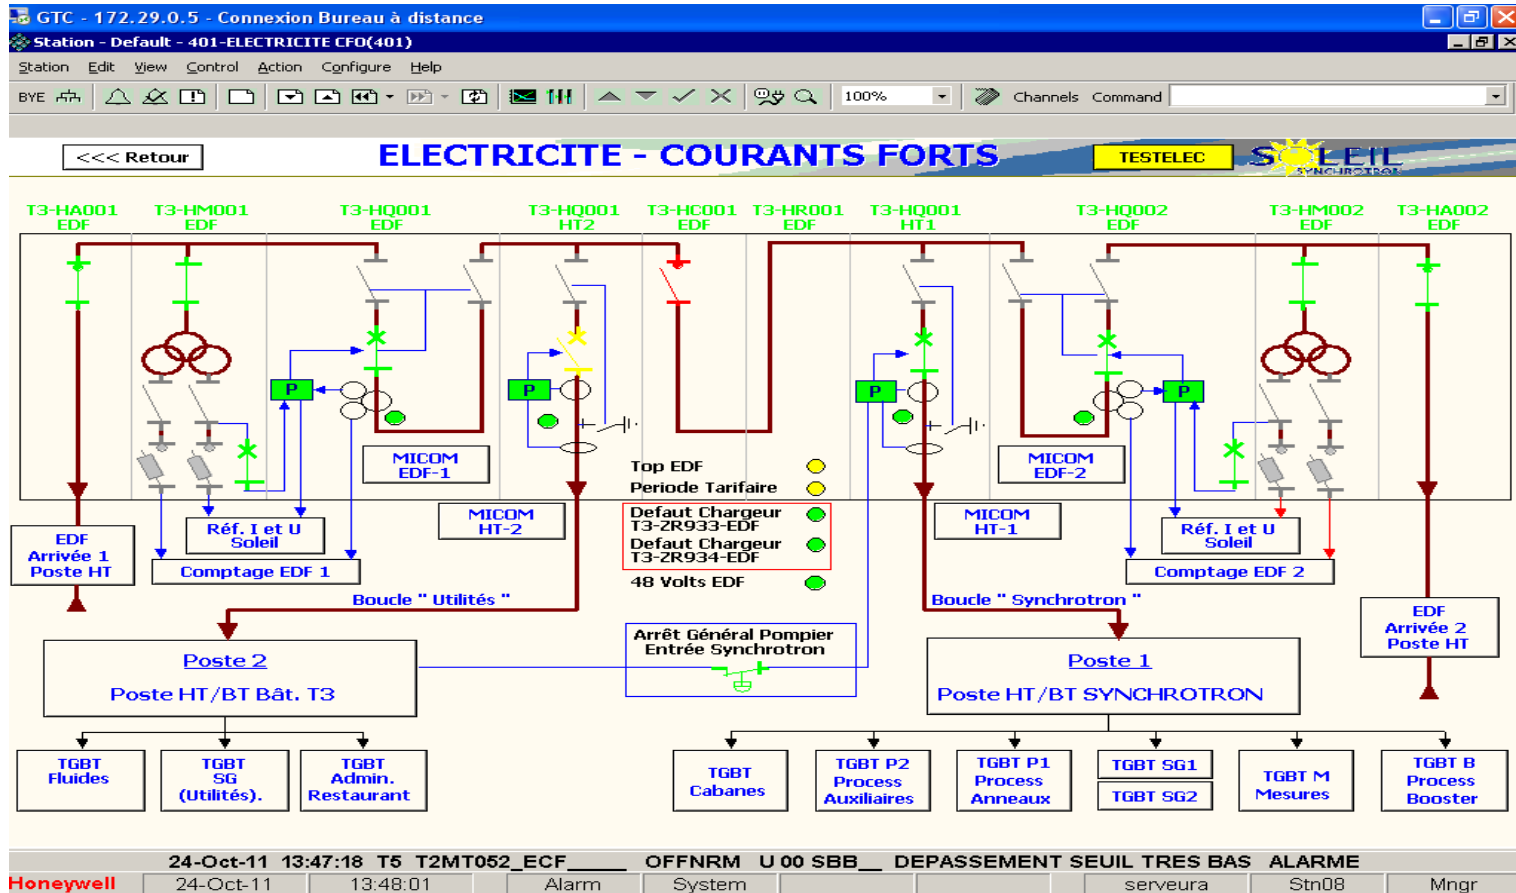

The overview diagram of production of cold water : pumps; refrigerating units; water cooling towers. T3-POEIM01; T3-GF1....

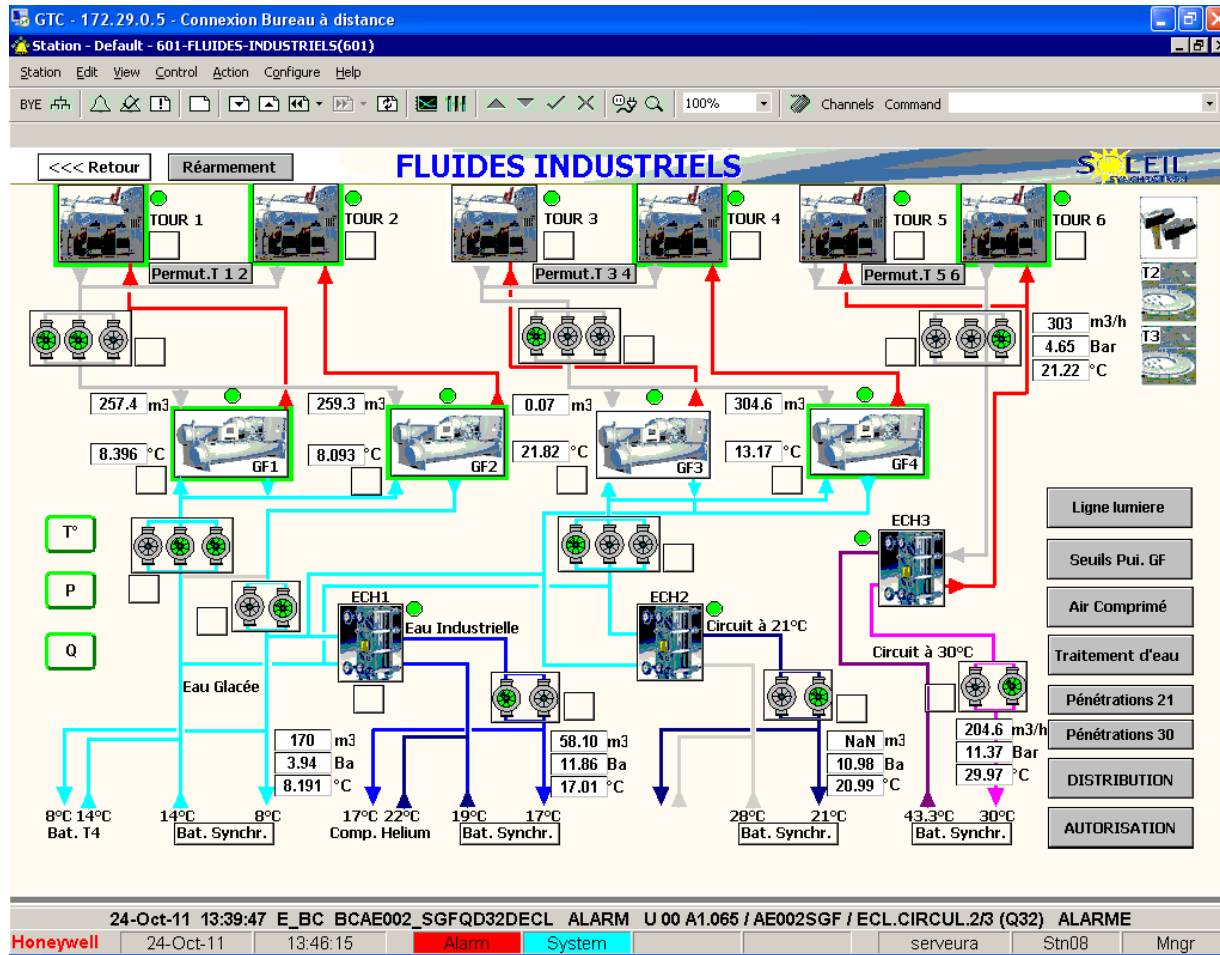

CMMS topology description

Building: T3

Level: T3.0

Room: T3.0.08

Topology's Family: T3.0.08/BI_ELS

Functional position: T3.0.08/BI_ELS/GE01

Topology: BI_ELS/GE/GE001

Parc


Représentation : géographique fonctionnelle

Tri : par code par désignation

Voir les topologies rebutées

- [-] T1 - BATIMENT TECHNIQUE 1
- [-] T2 - BATIMENT TECHNIQUE 2
- [-] T3 - BATIMENT TECHNIQUE 3
 - [-] T3.0 - REZ DE CHAUSSEE
 - [+] T3.0.01 - LOCAL PAC
 - [+] T3.0.02 - LOCAL PAC
 - [+] T3.0.03 - LOCAL PAC
 - [+] T3.0.04 - ACCES GALERIE TECHNIQUE
 - [+] T3.0.05 - LOCAL DISTRIBUTION FLUIDES
 - [+] T3.0.06 - LOCAL TRAITEMENT D'EAU
 - [+] T3.0.07 - COMPRESSEUR HELIUM
 - [-] T3.0.08 - GROUPE ELECTROGENE
 - BI-ELE T3.0.08 - Equipement Electrique Eclairage
 - BI-ELF T3.0.08 - Equipement Electrique Force
 - BI-MOB T3.0.08 - Mobilier
 - BI-SER T3.0.08 - Equipement Serrurerie
 - INF/TEL-0240 - TELEPHONE IP
 - [-] T3.0.08/BI_ELS - Equipement Electrique Sécurité
 - [-] T3.0.08/BI_ELS/GE.01 - GROUPE ELECTROGENE
 - BI_ELS/GE/GE.001 - T3-GE001-SRF
 - [-] T3.0.08/BI_ELS/TF.01 - TRANSFO HT-BT
 - BI_ELS/TF/TF.001 - TRANSFO HT-BT SRF T3-TF001-SRF
 - [-] **T3.0.08/BI_ELS/TG.01 - TGBT**
 - BI_ELS/TG/TG.001 - TGBT SRF T3-TG001-SRF
 - [+] T3.0.08/SC_K - ELEMENTS DE LA SECURITE CLASSIQUE
 - [-] T3.0.09 - POSTE DE LIVRAISON

- Location: 1000
- Topologies :
 - Fluid: 800
 - Fire protection: 1500
 - Electricity: 300
 - Water treatment: 100




The generator
One topology: T3.0.08/BI_ELS/GE01

Example



ELECTRICITE- TGBT SG Utilités

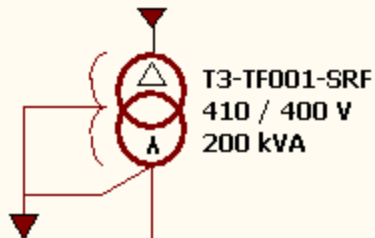

Présence Tension
Arrivée Normale

Q D23.01
3 x 400A

MX

AU

MX

Q D23.02
3 x 400A

Présence Tension
Arrivée Secours

T3 - TG001 - SRF

MESURES
VIGILOHMS
T3TG001SRF

Q F07.02
3 x 2A

Boitier
Tension

Q F07.02
3 x 250A

Parafoudre

Arrêt Urg.
Pompiers

Q D26.01
3 x 50A

Dés. Anneau
SY-FD001-VEI

Q D26.02
3 x 50A

Dés. Anneau
SY-FD002-VEI

Q D27.01
3 x 10A

Dés. Salle
SY-FD003-VEI

Q D27.02
3 x 40A

Dés. LINAC
SY-FD004-VEI

Q D27.03
3 x 25A

Dés. Cuisine
Restaurant

Q D27.04
3 x 25A

Dés. Cuisine
Restaurant

Q D28.01
3 x 16A

Station Relev.
Pompe E.P300

Q D...
3 x ...

Station Relev.
Pompe E.U1

MaintiMedia - Citrix XenApp Plugins pour applications hébergées
 MaintiMédia.NET - SOLEIL - [Gestion des gammes de travaux]

Fichier Topologie Travaux Compteur Chantier Contrat Société Stock Achat Comptabilité Statistiques Interface Nomade Divers Fenêtre ?

Numéro	Titre	Topolo
000807	Maintenance périodique partie mécanique groupe électrogène T3-GE001-SRF	T3.0.08
000808	Maintenance périodique partie électrique groupe électrogène T3-GE001-SRF	T3.0.08
000809	Maintenance périodique essai en charge groupe électrogène T3-GE001-SRF	T3.0.08
000810	Maintenance périodique démarrage groupe électrogène T3-GE001-SRF	T3.0.08

Gamme de travaux N°000807

Numéro : 000807 Etat gamme : Créée Démarrée Suspendue Arrêt

Type de travaux : BI.32 - Contrôle (systématique)

Titre : Maintenance périodique partie mécanique groupe électrogène T3-GE001-SRF

Topologie : T3.0.08 - GROUPE ELECTROGENE

Intervention à faire sur topologie : Indifférent En marche A l'arrêt

Période d'intervention :

Demandeur : DIDIER Thierry

Section analytique :

Service destinataire : TEBAINF - I Help Infrastructure et Batiments Infrastructures

Responsable : GOY - GOY Pascal

Intervalle pour la planification des bons générés selon l'état de la topologie : +/- 15 jour(s)

Général | Travaux à réaliser | Articles | Habilitations/Consignes | Interventions | Autres

Date de création de la gamme : 17/06/2009 16:24 Date du 1er bon généré : 24/06/2009 16:24

Temps d'intervention prévue : 01 H 00

Nature des travaux :

Dernier numéro de BT : 000025861

Date début dernier BT : 04/07/2012 08:16

Répétitif

Périodicité : 1 Année(s) Dernière création de BT : 04/07/2012 08:16

Prochaine création de BT :

L'intervention se déclenche : à la réalisation du bon précédent et selon la date de réalisation

Works orders : Validated, realized, to realize

MaintiMedia - Citrix XenApp Plugins pour applications hébergées
 MaintiMédia.NET - SOLEIL - [Gestion des bons de travaux]

Fichier Topologie Travaux Compteur Chantier Contrat Société Stock Achat Comptabilité Statistiques Interface Nomade Divers Fenêtre ?

BONS DE TRAVAUX

Numéro	Titre	Type Travaux	Date début	Retard	Etat	C...	Localisation
000013102	Mise en place d'un groupe electrogène sur CX1 ANTARES	AE.32 - Contrôle ...	02/05/2009 08:00		Validé p...		PRL - PROCESS L
000013507	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	19/06/2009 09:08		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000013504	Maintenance périodique partie mécanique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	24/06/2009 08:35		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000013571	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	19/07/2009 14:10		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000014125	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	18/08/2009 08:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000013506	Maintenance périodique essai en charge groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/09/2009 09:32		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000014403	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/09/2009 15:55		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000014824	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	20/10/2009 09:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000015478	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	17/11/2009 08:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000015896	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/12/2009 09:18		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000013505	Maintenance périodique partie électrique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/01/2010 08:36		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000016320	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	19/01/2010 09:19		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000016746	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	18/02/2010 13:28		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000017309	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	16/03/2010 16:09		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000018021	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	22/04/2010 09:54		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000018508	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	18/05/2010 08:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000013646	Maintenance périodique partie mécanique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	21/05/2010 08:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000018927	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/06/2010 08:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000019336	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/06/2010 08:08		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000014823	Maintenance périodique essai en charge groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	15/06/2010 12:09		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000020162	Analyse gas oil du groupe electrogène	BI.32 - Contrôle (...)	20/07/2010 09:47		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000019872	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	17/08/2010 07:36		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000020260	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	16/09/2010 10:37		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000020838	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	24/10/2010 08:22		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000016747	Maintenance périodique partie électrique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	18/01/2011 15:05		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000023490	Maintenance périodique partie électrique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	12/02/2011 17:44		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000023489	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	25/03/2011 17:38		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000024034	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	19/04/2011 14:22		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000024443	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	16/05/2011 10:46		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000025224	Maintenance périodique partie mécanique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	09/06/2011 08:59		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000025225	Maintenance périodique partie électrique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	09/06/2011 08:59		Réalisé		BAT - BATIMENTS
000025227	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	09/06/2011 09:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000025226	Maintenance périodique essai en charge groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	09/06/2011 09:00		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000025506	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	21/07/2011 11:47		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000026444	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	20/08/2011 11:47		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000026658	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	19/09/2011 11:47		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000027132	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	17/10/2011 11:47		Validé p...		BAT - BATIMENTS
000027437	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	18/11/2011 11:47		A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025862	Maintenance périodique partie électrique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	17/01/2012 08:18		A réaliser		BAT - BATIMENTS
000027006	Maintenance périodique essai en charge groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	08/06/2012 09:00		A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025861	Maintenance périodique partie mécanique groupe electrogène T3-GE001-SRF	BI.32 - Contrôle (...)	04/07/2012 08:16		A réaliser		BAT - BATIMENTS

Smoke extractor Example

smoke extractor

A statutory obligation:

131 topologies distributed in all the buildings

17 process sheets :

- One process sheet per building for annual check
- management of the non conformities

Identification of
the non
conformities
In the check list

Check-list des travaux à réaliser

Travaux à réaliser	RefLigne	Statut
<input type="checkbox"/> Maintenance périodique Désenfumag...		

Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Coeur Synchrotron

Statut :

Correct Non fait
 Noncorrect

Topologie

Commentaires

Commentaires pour bon à générer

Articles pour bon à générer


Articles	Ref. co...	Qte	Magasin

Ok Annuler

Description of the non conformities in the work order report

Full description in an attached file

Consultation d'un bon de travaux

Numéro : 000021482 Gamme : 001111 - Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Oreilles Synchrotr
 Type : BI.32 BI.32 - Contrôle (systématique) ? Numéro interne :
 Titre : Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Oreilles Synchrotron ?
 Topologie : SY BATIMENT SYNCHROTRON ? 
 Responsable : DUIG DUIGOU Steve ?
 Section Analytique :
 Demandeur : DIDIER DIDIER Thierry ?
 Chantier :
 Site :
 Contrat :
 Service destinataire : TEBAINF ! Help Infrastructure et Batiments Infrastructures ?

Coûts | Planification | Mouvements | Articles | Travaux à réaliser | Habilitations/Consignes | Interventions | Sous-Traitants | Compte-Rendu | Autres

Type de symptôme :
 Anomalies constatées :
 Type de cause :
 Diagnostic détaillé :
 Type de remède :
 Intervention réalisée : pb canton 7
 exutoire n° 40 pas de fermeture
 exutoire n° 41 pas d'ouverture

Ok

List of work orders by building And work orders related to the non conformities

MaintiMedia - Citrix XenApp Plugins pour applications hébergées
MaintiMédia.NET - SOLEIL - [Gestion des bons de travaux]

Fichier Topologie Travaux Compteur Chantier Contrat Société Stock Achat Comptabilité Statistiques Interface Nomade Divers Fenêtre ?

BONS DE TRAVAUX

Numéro	Titre	Type Travaux	Date début	Etat	C...	Localisation
000006153	Commandes de désenfumage	Bl.33 - Réparatio...	17/12/2007 08:33	Validé p...		BAT - BATIMENTS / SY - BA
000009100	Vérifications des équipements de désenfumage	Bl.31 - Maintena...	18/08/2008 15:00	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000009101	Bl-Vérifications des équipements de désenfumage	Bl.31 - Maintena...	18/08/2008 15:00	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000009099	Vérification des équipements de désenfumages	Bl.31 - Maintena...	18/08/2008 15:00	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000021483	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Coeur Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	18/10/2010 15:27	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000021481	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Hall du Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	19/10/2010 16:13	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000021482	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Oreilles Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	20/10/2010 15:53	Validé p...		BAT - BATIMENTS
000024512	Inspection de l'ICPE traitement de surface bât T1	Bl.32 - Contrôle [...]	08/12/2010 14:49	Réalisé		BAT - BATIMENTS / T - BAT
000022886	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires tunnel Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	20/01/2011 16:31	Réalisé		BAT - BATIMENTS
000025352	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Oreilles Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:44	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025351	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Hall du Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:44	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025354	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires T1	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:45	A réaliser		BAT - BATIMENTS / T - BAT
000025353	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Coeur Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:45	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025355	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires T2	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:45	A réaliser		BAT - BATIMENTS / T - BAT
000025356	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires T3	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:45	A réaliser		BAT - BATIMENTS / T - BAT
000025358	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Accueil	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:46	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025357	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires T4	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:46	A réaliser		BAT - BATIMENTS / T - BAT
000025359	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Restaurant	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:46	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025360	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Maison d'hébergement	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:47	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025361	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires Batiment Central	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:47	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025363	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires tunnel Synchrotron	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2011 14:47	A réaliser		BAT - BATIMENTS
000025628	Remise en conformité matériel de Désenfumage - exutoire - BT21482	Bl.33 - Réparatio...	24/06/2011 12:33	A réaliser		BAT - BATIMENTS / SY - BA
000025629	Remise en conformité matériel de Désenfumage - exutoire - BT21482	Bl.33 - Réparatio...	24/06/2011 12:38	A réaliser		BAT - BATIMENTS / SY - BA
000025630	Remise en conformité matériel de Désenfumage - exutoire - BT21481	Bl.33 - Réparatio...	24/06/2011 12:41	A réaliser		BAT - BATIMENTS / SY - BA
000025631	Remise en conformité matériel de Désenfumage - exutoire - BT21481	Bl.33 - Réparatio...	24/06/2011 12:43	A réaliser		BAT - BATIMENTS / SY - BA
000026184	Maintenance périodique Désenfumage Vérifications exutoires T5	Bl.32 - Contrôle [...]	10/06/2012 15:24	A réaliser		BAT - BATIMENTS / T - BAT

Extraction of data

mars

CROIZER Denis

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Panne	Interventions	Date Realisation	Document Lié	Etat Libellé
FRENEHARD Ludovic	18939	Vérification annuelle des Extincteurs du T1		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18940	Vérification annuelle des Extincteurs du T3		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18941	Vérification annuelle des Extincteurs du T4		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18942	Vérification annuelle des Extincteurs de la Maison d'hôte		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18943	Vérification annuelle des Extincteurs de l'Accueil		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18944	Vérification annuelle des Extincteurs du Restaurant		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	18945	Vérification annuelle des Extincteurs du Bâtiment Central		Vérification annuelle 2011	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé

DUIGOU Steve

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Panne	Interventions	Date Realisation	Document Lié	Etat Libellé
COSTE Pascal	19507	Controle périodique annuelle Groupe froid T3-GF001-EGB		Controle effectué voir rapp	09/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	19508	Controle périodique annuelle Groupe froid T3-GF002-EGB		Controle effectué voir rapp	09/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	19509	Controle périodique annuelle Groupe froid T3-GF003-EGB		Controle effectué voir rapp	09/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	19510	Controle périodique annuelle Groupe froid T3-GF004-EGB		Controle effectué voir rapp	09/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	19511	Controle périodique annuelle Groupe froid du Restaurant RE-GF001-EGB		Controle effectué voir rapp	09/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
VEOLIA EAU	22840	Contrôle périodique Legionnelle Tour Aéro n°1		relevement realise le 7 mars	07/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	22841	Contrôle périodique Legionnelle Tour Aéro n°5		Résultat conforme	07/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé

GOY Pascal

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Panne	Interventions	Date Realisation	Document Lié	Etat Libellé
BAUCHER GILLES	23137	Contrôle Réglementaire électrique du Pavillon d'accueil		Observations soit : - 1 mise à jour de plan	30/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	23199	Contrôle Réglementaire électrique du T2/T3		Observations soit : -	07/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
	23200	Contrôle Réglementaire électrique du T4		Observations soit : -	14/03/2011	Wfile-merid/meridi	Réalisé
Intervenant	Numero BT	Titre BT	Panne	Interventions	Date Realisation	Document Lié	Etat Libellé
DIDIER Thierry	23489	Maintenance périodique démarrage groupe electrogène T3-GE001-SRF		NA	29/03/2011	Wfile-merid/meridi	Validé par le res
DIDIER Thierry							

The reports are archived in the EDM (ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT):
"MERIDIAN" (hypertext link)

“Business Object”: September 2011 report sheet of the work orders non yet realised

Bilan des actions de maintenance préventive et de vérification systématique non réalisées

CROIZER Denis

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Etat Libellé	Date debut prevu
CROIZER Denis	25911	Maintenance préventive pompes de relevages de l'Accueil	A réaliser	05/09/2011
	25928	Maintenance préventive pompes de relevages du T4	A réaliser	08/09/2011
	25929	Maintenance préventive pompes de relevages du Bassin d'orage	A réaliser	08/09/2011
CROIZER Denis				

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Etat Libellé	Date debut prevu
VEOLIA EAU	25911	Maintenance préventive pompes de relevages de l'Accueil	A réaliser	05/09/2011
	25928	Maintenance préventive pompes de relevages du T4	A réaliser	08/09/2011
	25929	Maintenance préventive pompes de relevages du Bassin d'orage	A réaliser	08/09/2011
VEOLIA EAU				

DUIGOU Steve

Intervenant	Numero BT	Titre BT	Etat Libellé	Date debut prevu
COSTE Pascal	26445	Maintenance des vannes de régulation EGM 21°C	A réaliser	17/08/2011
	26446	Maintenance des vannes de régulation EIM 17°C	A réaliser	17/08/2011
	26447	Maintenance des vannes de régulation EGS 30°C	A réaliser	17/08/2011
COSTE Pascal				

- **Weak initial motivation of the teams:**
 - Main remarks done by the team members
 - Waste of time,
 - work on computer
 - **How to improve the motivation ?**
- We tried to simplify and make attractive the work with the CMMS
- **Simple description of the technical equipment.**
 - **process sheets adapted in context: geographical or technical.**
 - **Search tools :** BO of the boards of regular edge:
 - By person in charge: balance sheets, helps in the planning, reminders.
 - By job: lists of WO
 - A simple filing of reports (connections).

Thank you for your attention